

Wodociągi Rewal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo

tel./kom: 91 38 64 172 / 661 204 204, e-mail: sekretariat@wodociagirewal.pl

<https://www.wodociagirewal.pl/>, <https://bip.zwik.rewal.pl/>

NIP: 8571888891, REGON: 32062958100000

Warunki i zasady montażu dodatkowego wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej oraz basenowej dla odbiorców, którzy zawarli umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na czas nieokreślony:

1. Ilość wody wykazanej przez dodatkowy wodomierz do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej i basenowej będzie odejmowana przez dodatkowy wodomierz główny w celu określenia prawidłowej ilości wytwarzanych ścieków i śmieci.
2. Wodomierz dodatkowy musi posiadać zatwierdzenie przez Główny Urząd Miar oraz odnowioną cechę legalizacji (dla wodomierzy do wody zimnej o minimalnym strumieniu objętości $q=1,5\text{m}^3/\text{h}$ - co 61 miesięcy).
3. Średnica nominalna wodomierza dodatkowego powinna zostać dobrana wg. poniższego zastosowania ale nie może być większa niż posiadany wodomierz główny:
 - A) Cele ogrodowe – DN15 (nominalny strumień wody $2,5\text{m}^3/\text{h}$)
 - B) Basen do 50m^3 pojemności - wodomierz DN15 (nominalny strumień wody $2,5\text{m}^3/\text{h}$)
 - C) Basen powyżej 50m^3 pojemności – wodomierz DN20 (nominalny strumień wody $4\text{m}^3/\text{h}$)
4. Miejsce wbudowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza w odległości max. 2m od punktu poboru (patrz schemat).
5. Dodatkowe wodomierze odliczające wymagają stosowania prostych odcinków rury bez zaburzeń strumienia wody:
 - A) Przed wodomierzem powinien być zastosowany odcinek prosty rury o długości odpowiadającej sześciu średnicom przewodu
 - B) Za wodomierzem powinien być odcinek prosty rury o długości odpowiadającej trzem średnicom przewodu.
6. Wodomierz powinien być wbudowany w poziomie w studni wodomierzowej lub skrzynce ocieplonej na ścianie budynku w takiej pozycji, aby jego wskazania mogły być odczytywane bezpośrednio bez utrudnień.
7. Lokalizacja wodomierza – za zaworem antyskażeniowym i wodomierzem głównym od strony instalacji wewnętrznej.
8. Montaż, utrzymanie i legalizacja wodomierza obciąża odbiorcę usług.
9. Zainstalowany podlicznik wodomierzowy podlega odbiorowi i opłombowaniu przez pracownika Spółki Wodociągi Rewal.
10. Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczania opłat za ścieki wg wskazań wodomierza głównego.
11. Protokół odbioru podlicznika wodomierzowego może zostać podpisany pod warunkiem, że odbiorca spełnia następujące warunki:
 - a) Odbiorca ma zawartą umowę na dostawy wody na czas nieokreślony.
 - b) Odbiorca jest podłączony do sieci kanalizacyjnej i ma podpisaną umowę na odbiór ścieków

Dane kontaktowe:

e-mail: bok@wodociagirewal.pl

tel. 601 878 198


Wodociągi Rewal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo

tel./kom: 91 38 64 172 / 661 204 204, e-mail: sekretariat@wodociagirewal.pl

<https://www.wodociagirewal.pl/>, <https://bip.zwik.rewal.pl/>

NIP: 8571888891, REGON: 32062958100000

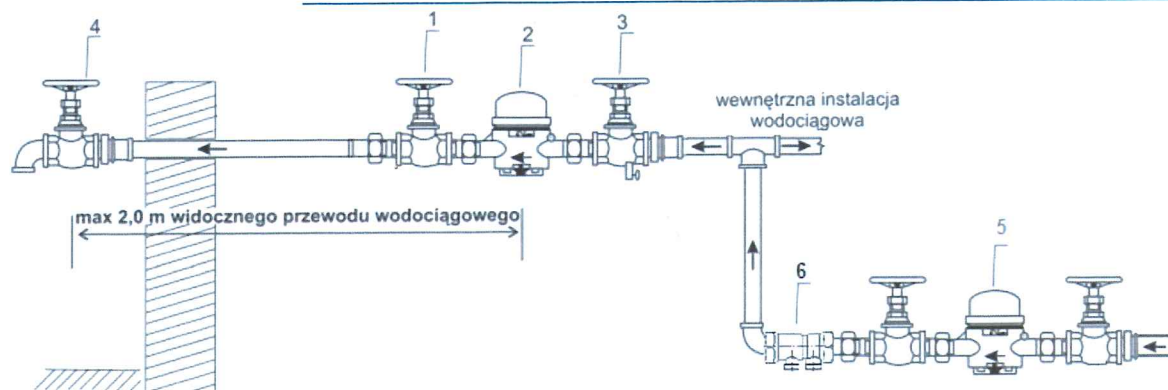

Objaśnienie:

1. Zawór odcinający
2. Wodomierz dodatkowy (podlicznik)
3. Zawór odcinający
4. Punkt poboru wody bezpowrotnie zużytej (ogrodowej) lub zasilanie basenu
5. Wodomierz główny
6. Zawór antyskażeniowy